


# OKSİ-YAKIT İLE KESME KAYNAK SETİNDE İDEAL BAĞLANTI ŞEMASI HANGİ EKİPMANLAR KULLANILMALIDIR ?

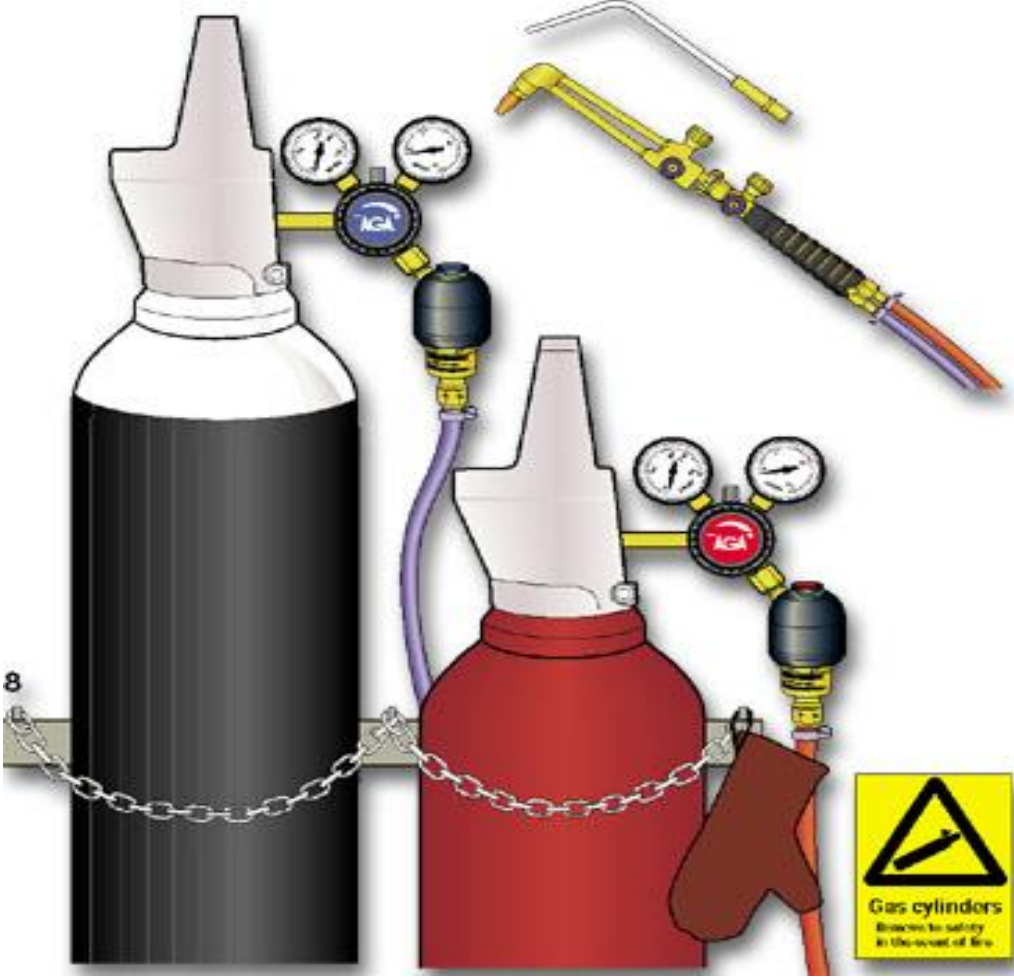

## REGÜLATÖR

ISO EN 2503'e uygun olmalıdır

## REGÜLATÖR ARKASINA :

Alev Geri Tepme Emniyet Valfi takılmalıdır.

## HAMLAÇ ARKASINA :

Check Valf veya Alev Geri Tepme Emniyet valfi

## HORTUM :

TS 2411 EN 559 Uygun Yanmaz Özellikli Kauçuk Kaynak hortumu kullanılmalıdır.